

**SISTEMA FIJO DE
EXTINCIÓN DE
INCENDIOS**



EXTINTOR



B.I.E.




PULSADOR

D DETECTOR

EQUIPOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

PLANTA SÓTANO

**EDIFICIO
CENTRO UNIVERSITARIO
DE PLASENCIA**

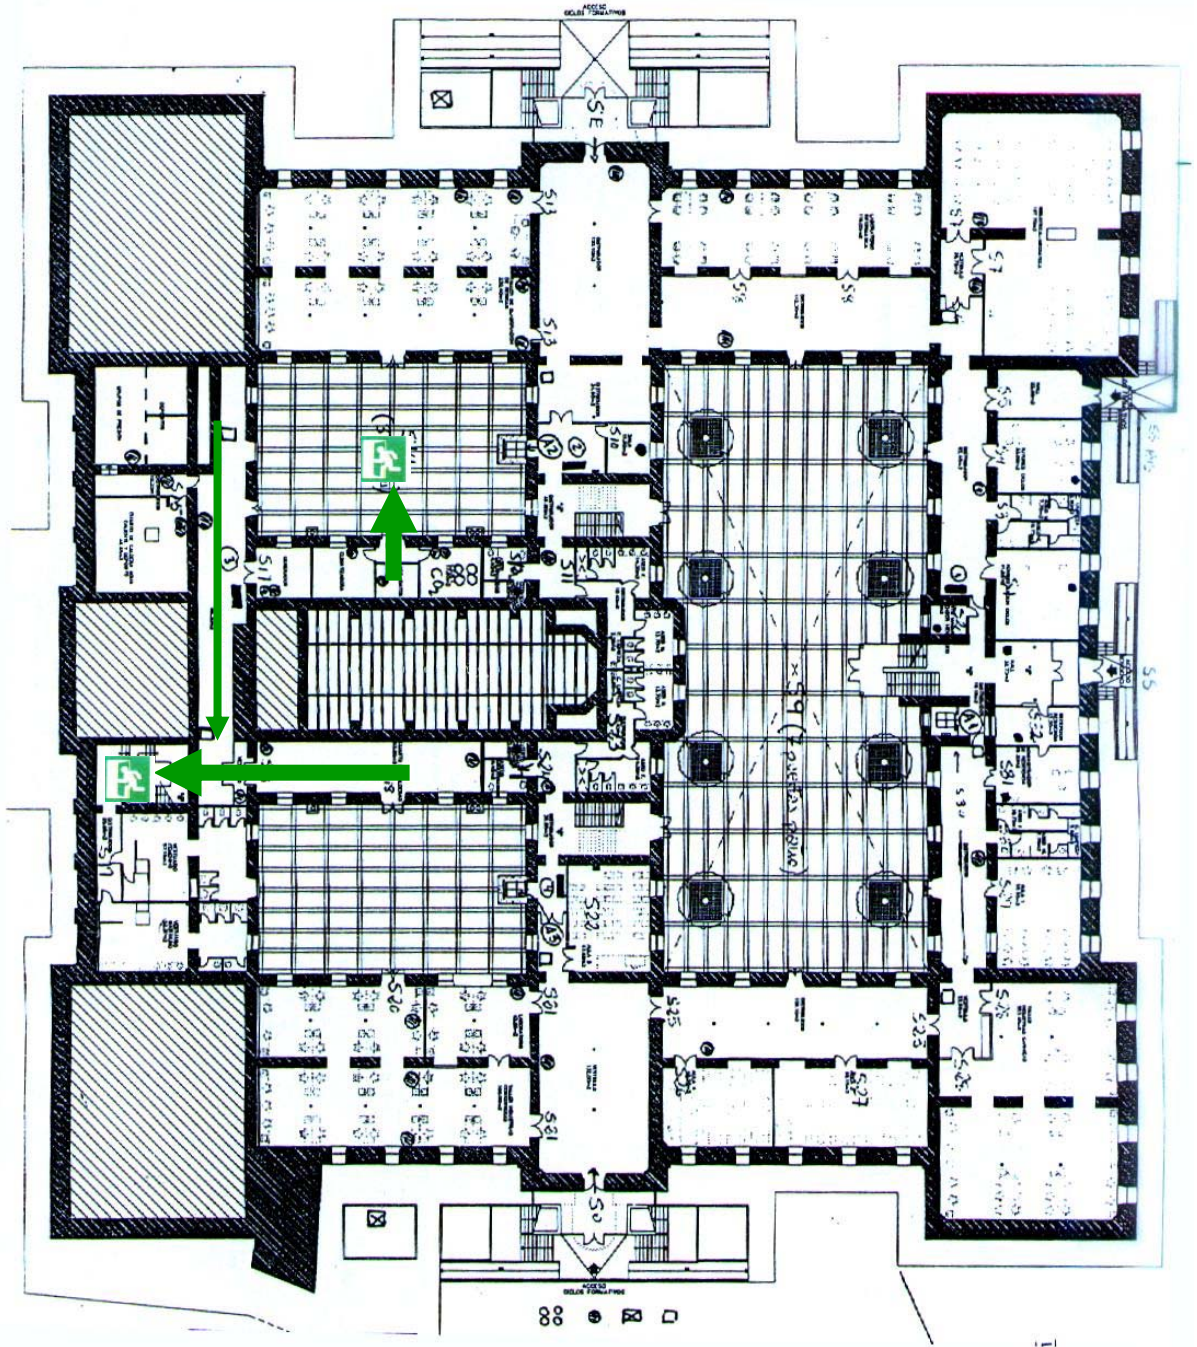

PLANTA SÓTANO



PUERTA DE EVACUACIÓN



DIRECCIÓN SALIDA

EDIFICIO
CENTRO UNIVERSITARIO
DE PLASENCIA

PLANO DE EVACUACIÓN

EDIFICIO
CENTRO UNIVERSITARIO
DE PLASENCIA


PLANTA
BAJA



PUERTA DE EVACUACIÓN



DIRECCIÓN SALIDA

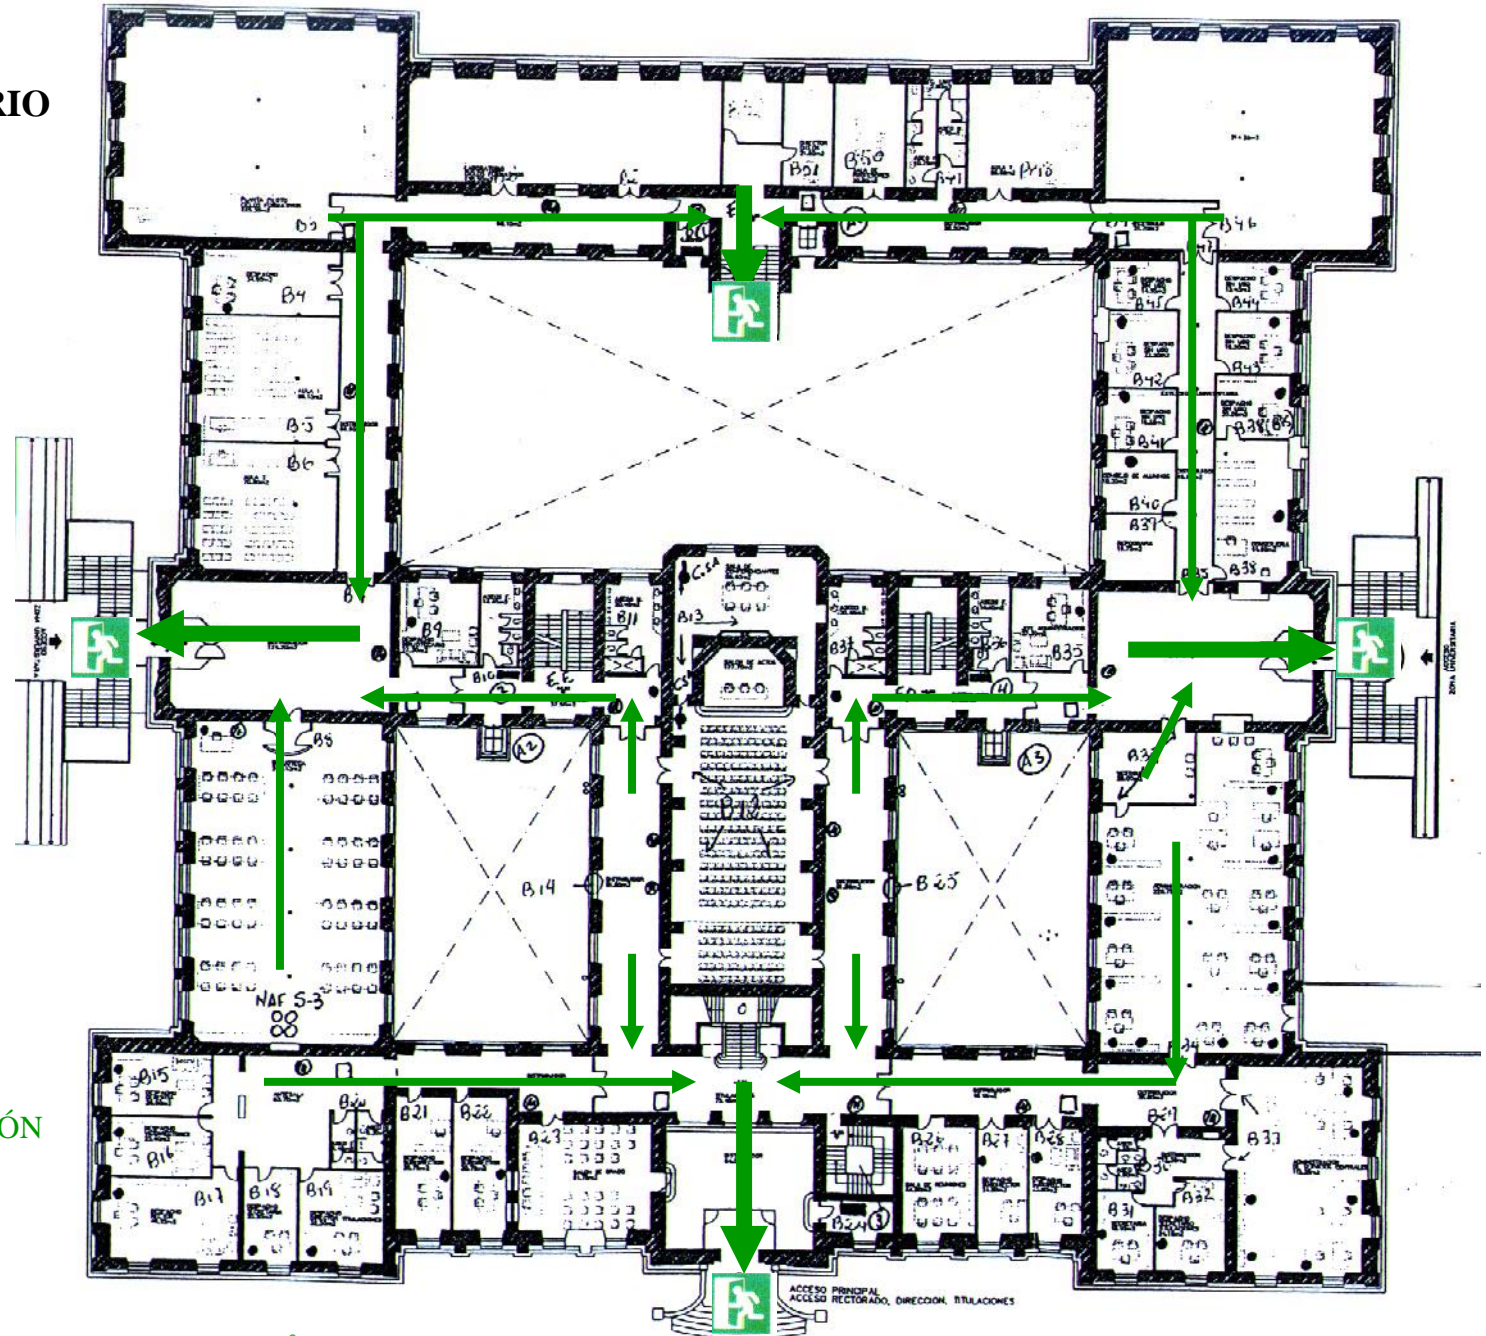

PLANO DE EVACUACIÓN

**EDIFICIO
CENTRO UNIVERSITARIO
DE PLASENCIA**

**PLANTA
BAJA**

DF DIFUSOR S.F.EX.I.

HIDRANTE

**SISTEMA FIJO DE
EXTINCIÓN DE
INCENDIOS**

EXTINTOR


B.I.E.

PULSADOR

ZUMBADOR




D DETECTOR

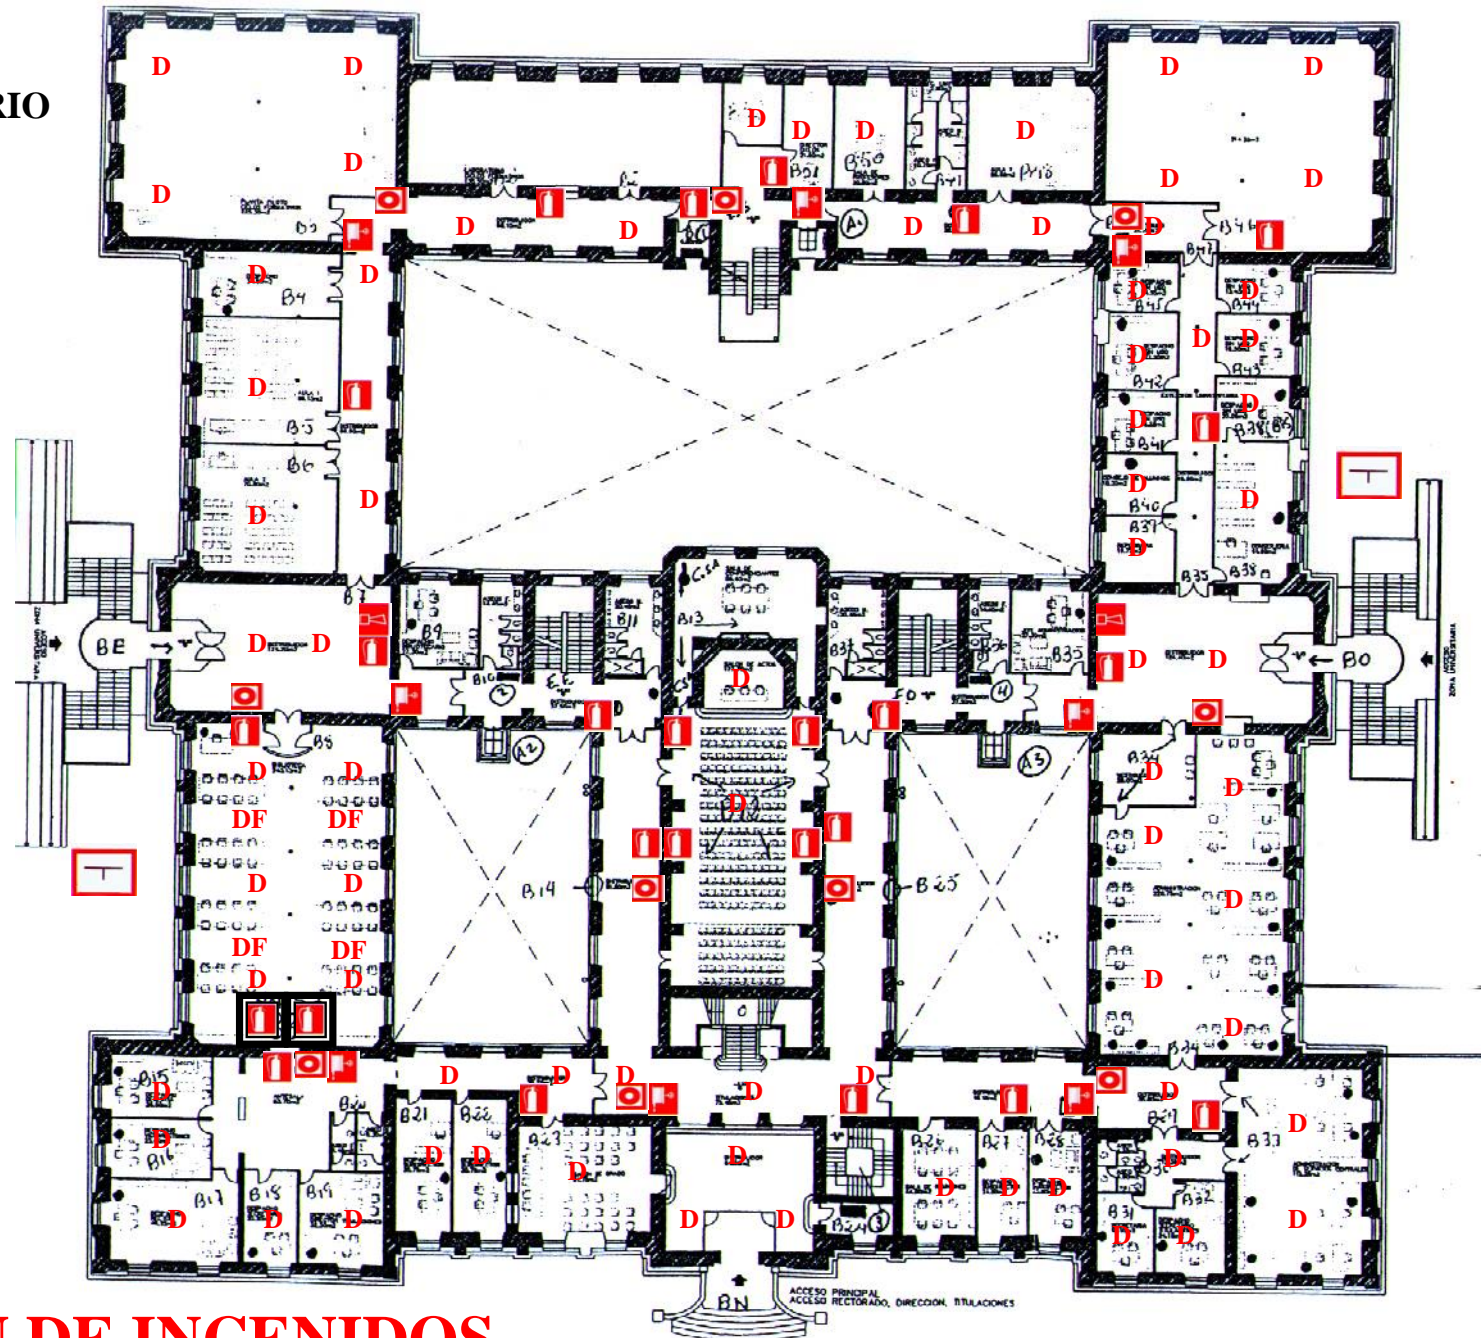**EQUIPOS DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS**




EDIFICIO
CENTRO UNIVERSITARIO
DE PLASENCIA

PLANTA
PRIMERA

-  EXTINTOR
-  B.I.E.
-  PULSADOR
-  ZUMBADOR
- D DETECTOR

EQUIPOS DE
PREVENCIÓN DE INCENIDOS

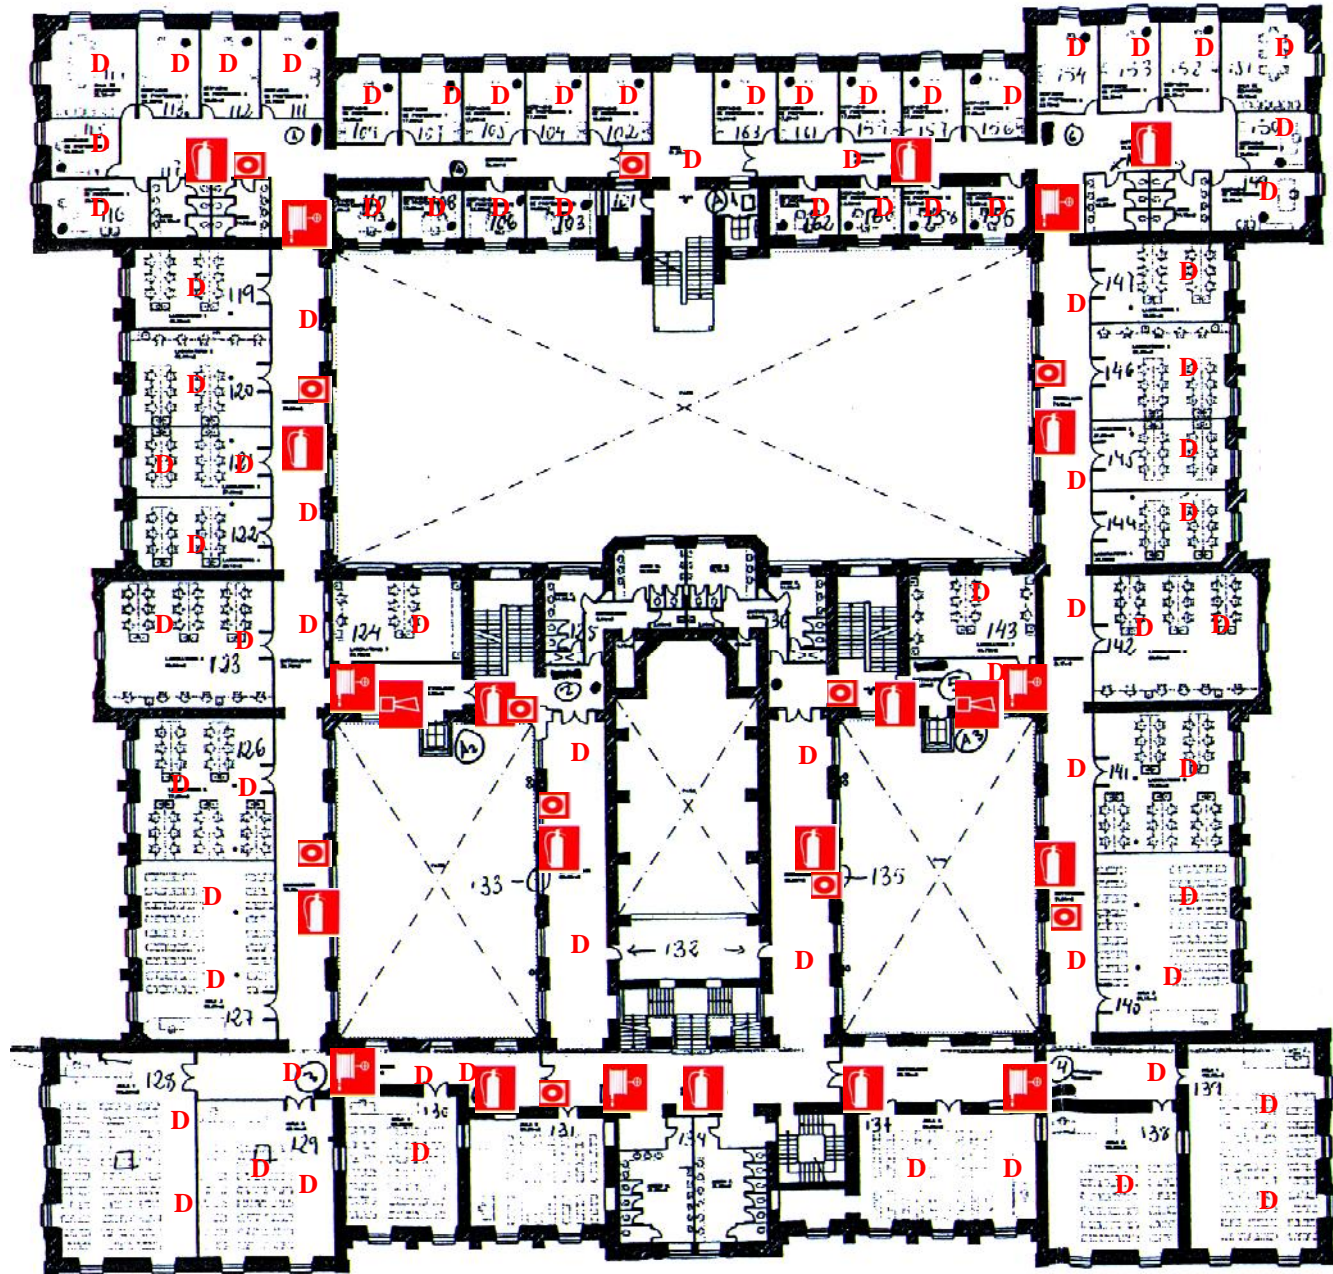

EDIFICIO
CENTRO UNIVERSITARIO
DE PLASENCIA


PLANTA
PRIMERA



PUERTA DE EVACUACIÓN



DIRECCIÓN SALIDA

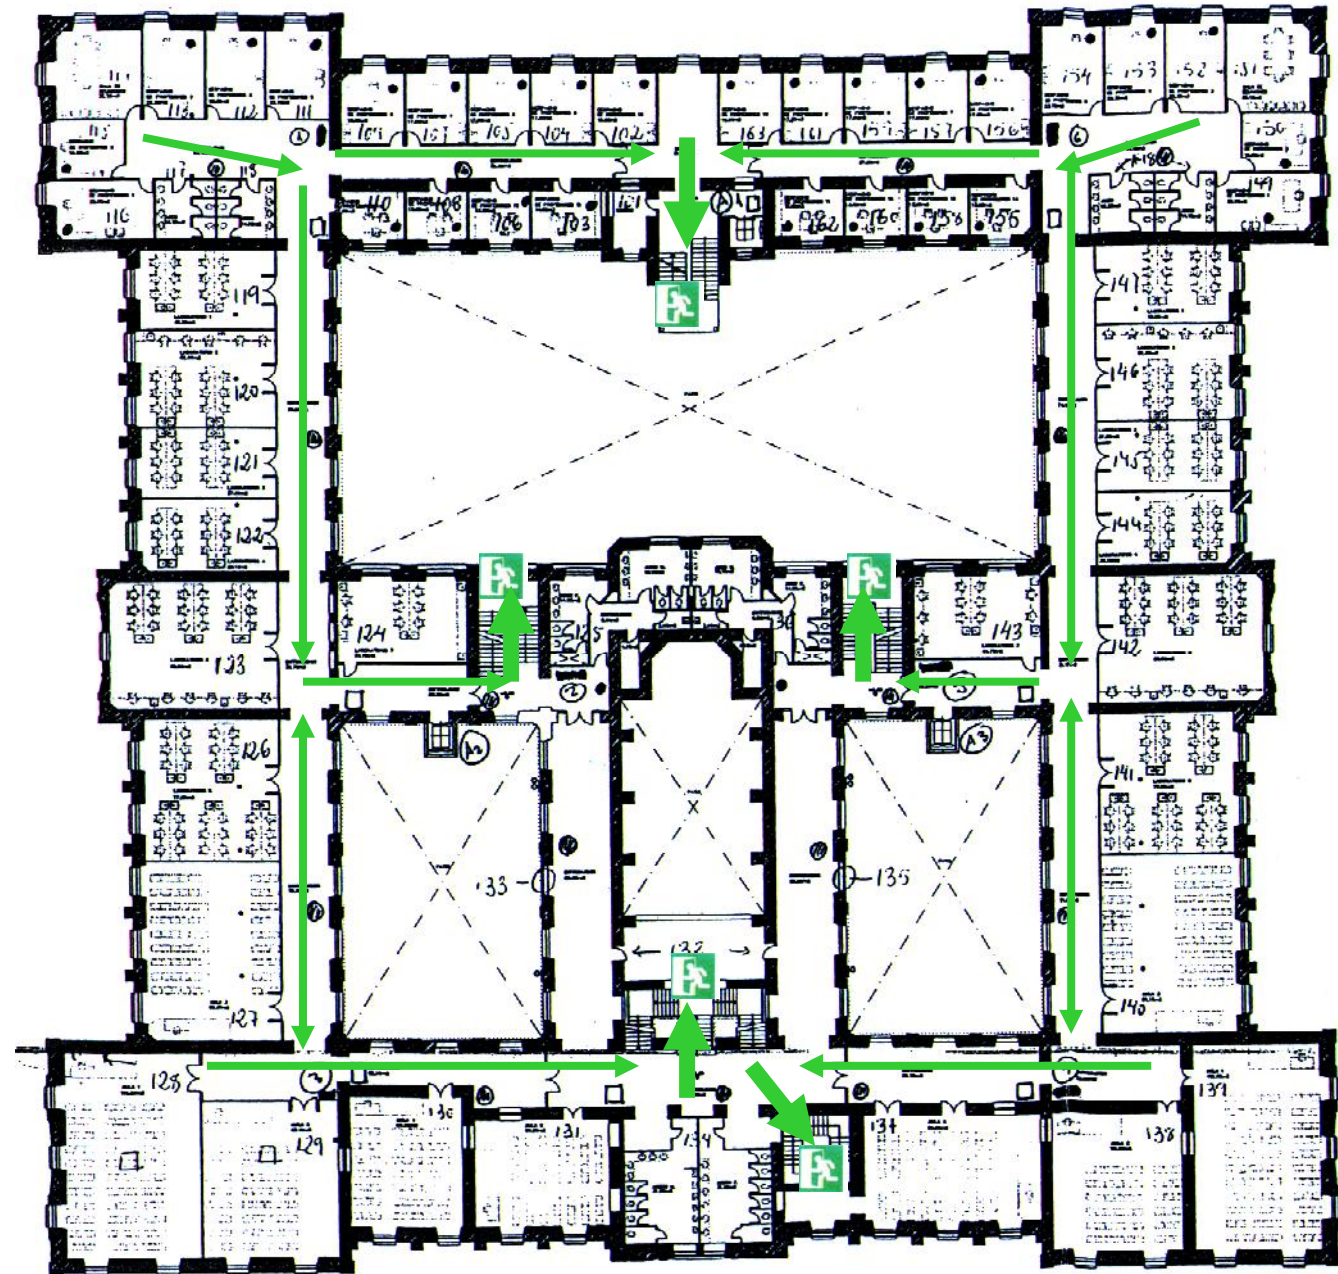

PLANO DE EVACUACIÓN

**EDIFICIO
CENTRO UNIVERSITARIO
DE PLASENCIA**

**PLANTA
SEGUNDA**

-  EXTINTOR
-  B.I.E.
-  PULSADOR
-  ZUMBADOR
- D** DETECTOR

**EQUIPOS DE
PREVENCIÓN DE INCENIDOS**

